



<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	审核 / 日期
--	--	---------

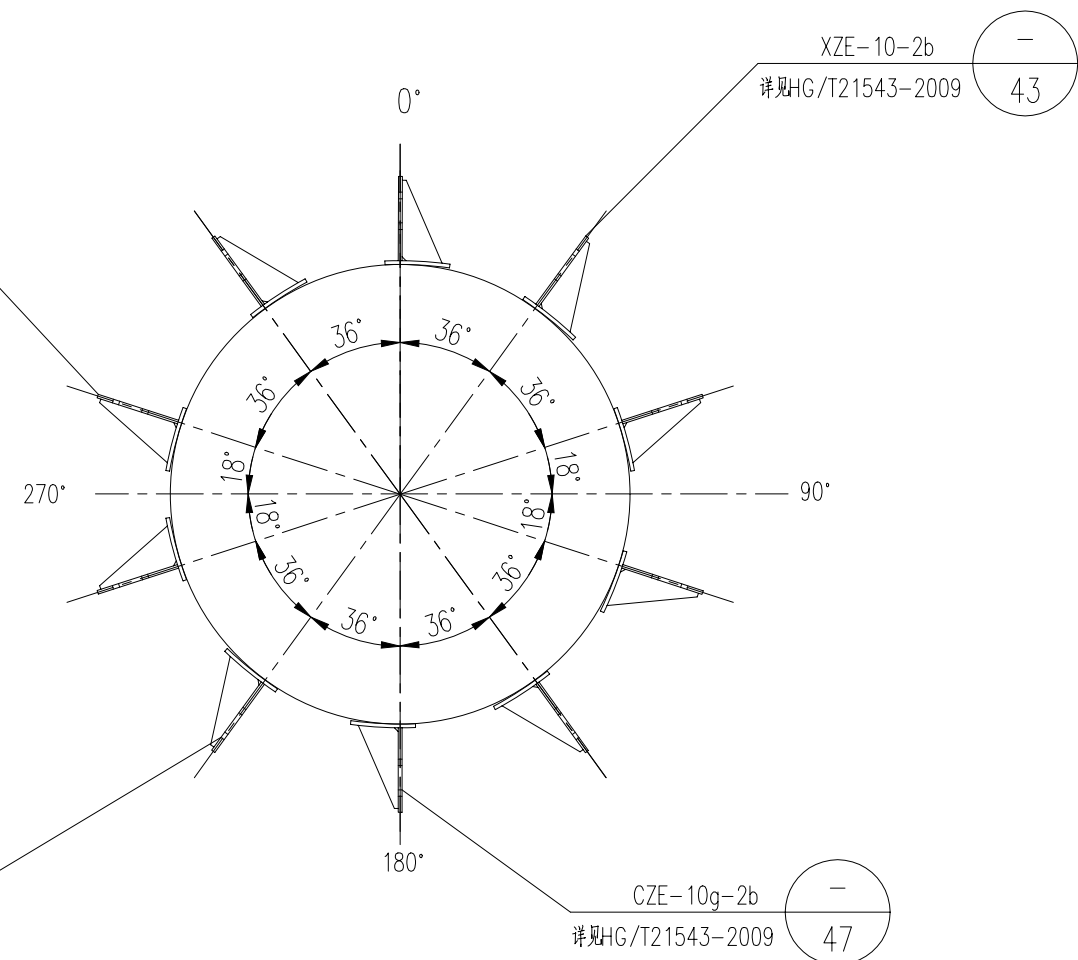

T1103 16.950m 设备直梯预焊件布置图

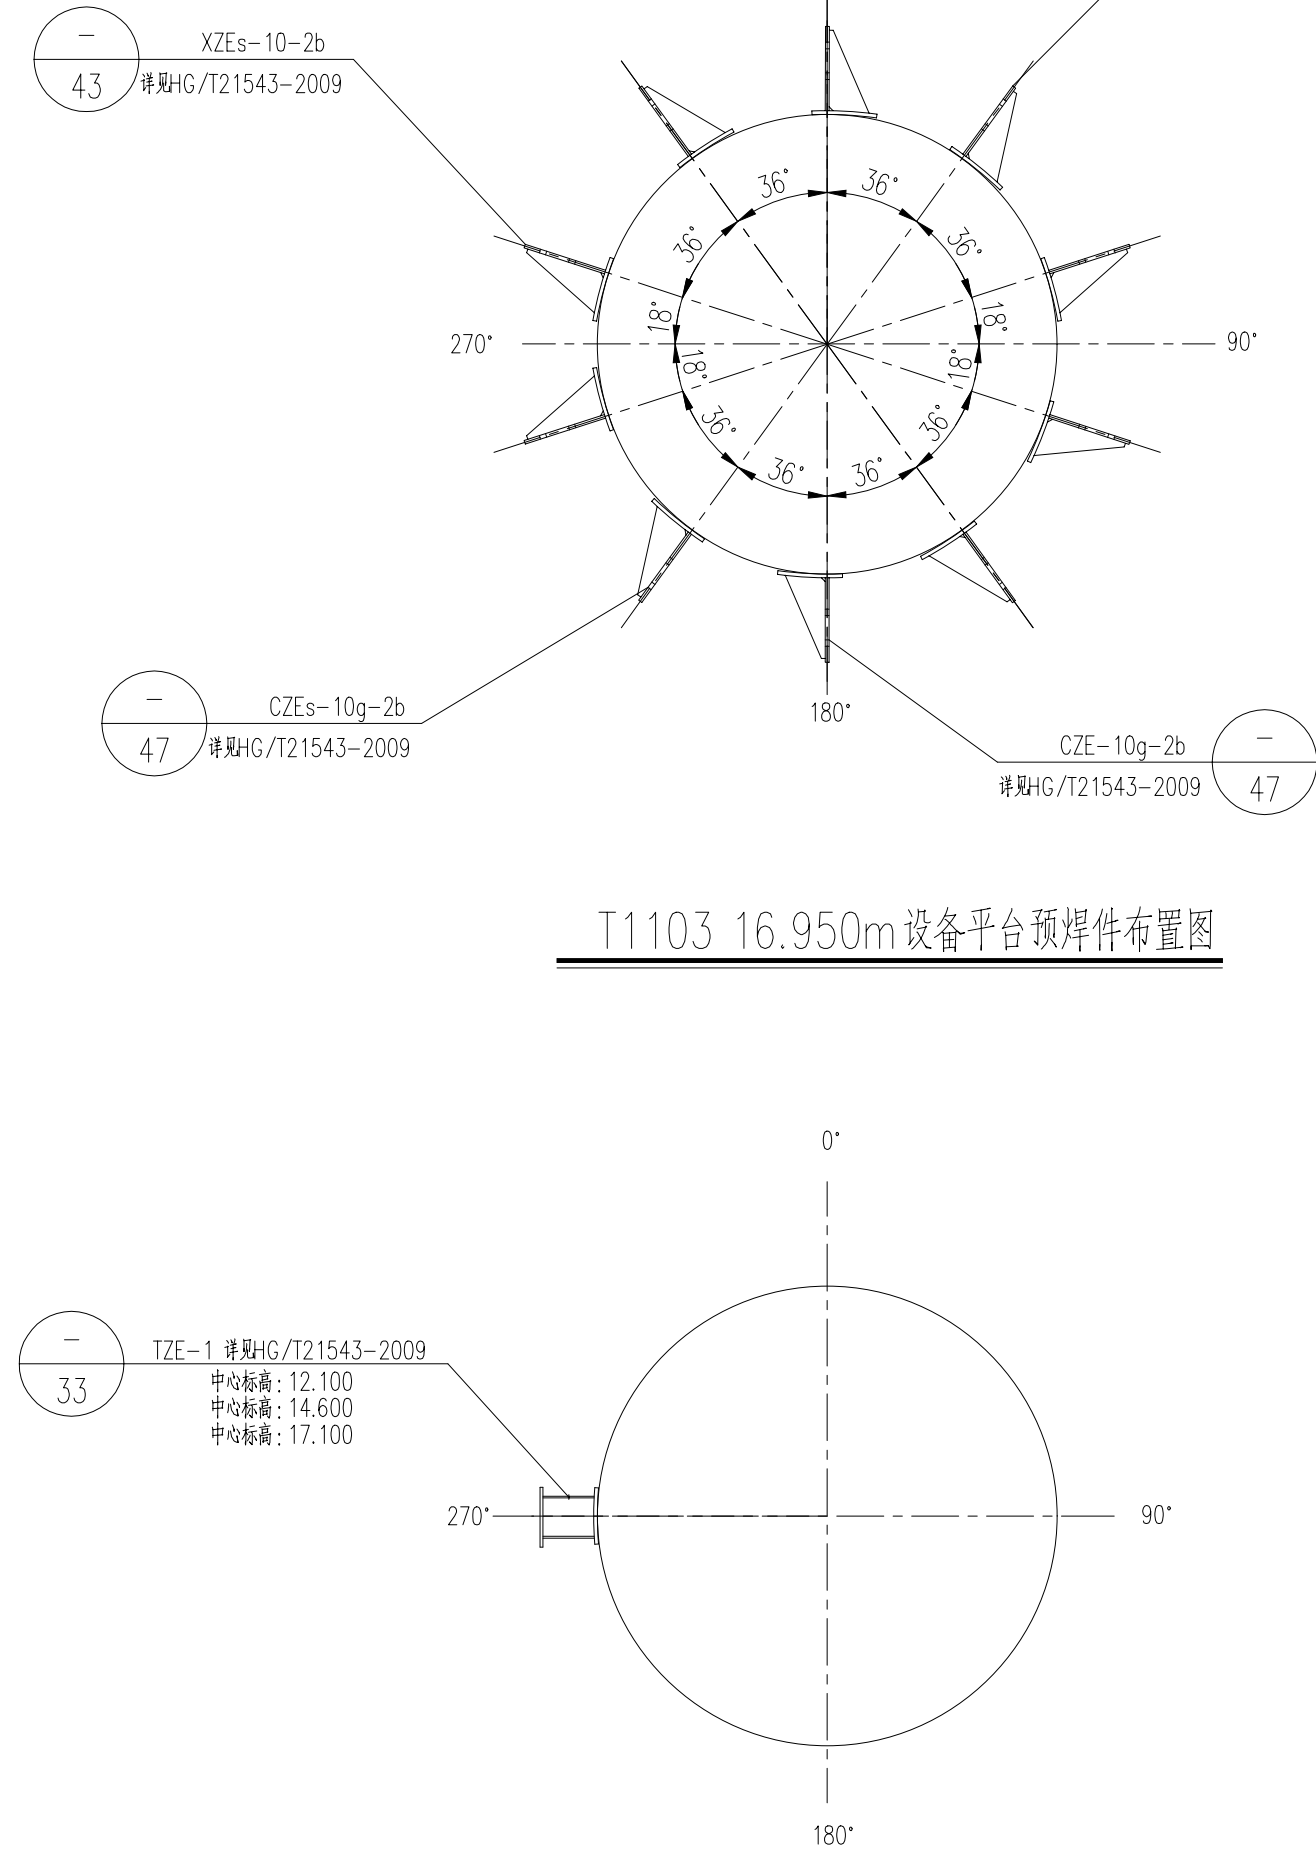

注:详细做法详见《圆形塔平台通用图》  
HG/T 21543-2009。

XTJ—型支耳与XTJs—型支耳构造相同,只是以托架方位线为基准反向。

使用期限内,注意保护钢构件漆层,如发现锈蚀,应及时除锈并补漆。